




## hydrant nad. dn80

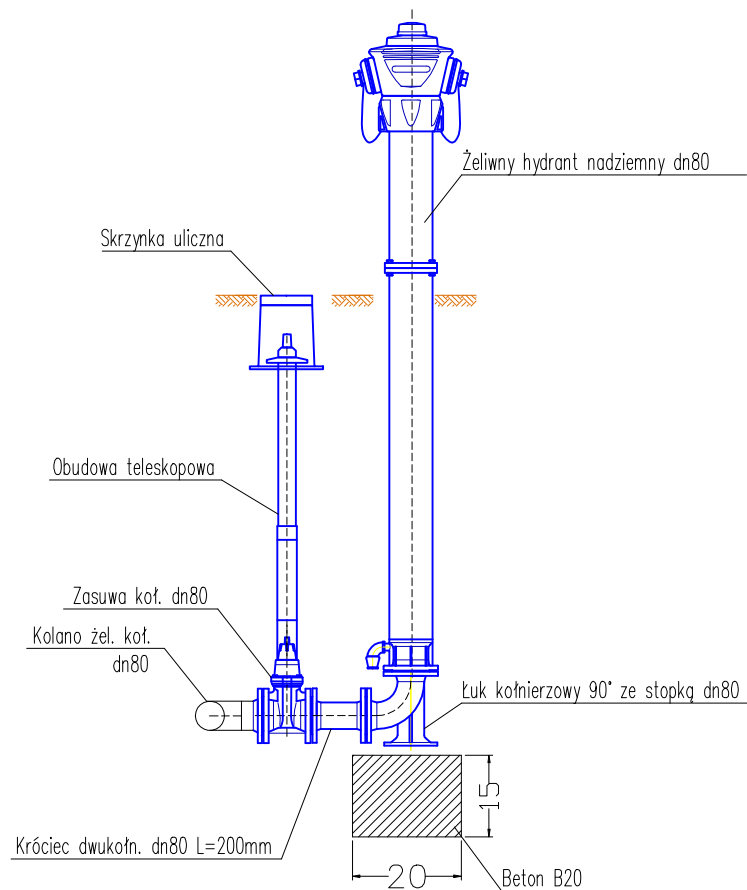

## zasuwa dn80

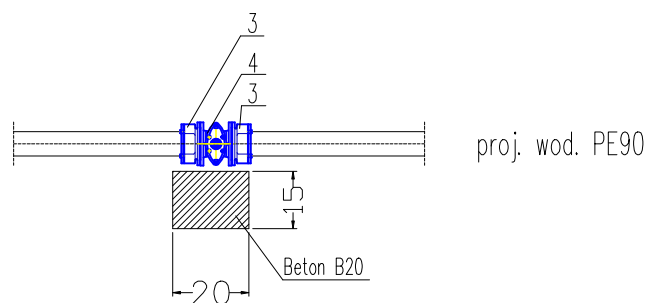

## włączenie do istn. wodociągu

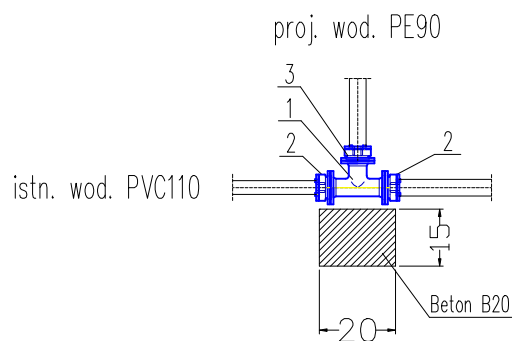

### OZNACZENIA

1. Trójnik żeliwny koł. dn100/80
2. Kołnierz dn100 do rur PVC
3. Kołnierz dn80 do rur PE
4. Zasuwa koł. dn80

Uzbrojenie wodociągu			
OBIEKT	Wodociąg Stare Kupiski ul. Miła, Krótka		
PROJEKTANT	inż. Dariusz Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LOM 44	DATA:	2016-06-01
		PODPIS:	
		rys:	str: